



Centrum stavebního inženýrství a.s.
Centre of Building Construction Engineering Plc.
Autorizovaná osoba, Oznámený subjekt, Certifikační orgán
Akreditované zkušební laboratoře
Authorised Body, Notified Body, Certification Body,
Accredited Test Laboratories
pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín-Louky



Autorizovaná osoba 212
autorizace č. 35/2006 ze dne 01.09.2006

vydává

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO212/C5a/2015/0006/Z

V souladu s ustanovením § 5a odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebních výrobků:

Název výrobku: Požární uzávěr
Dřevěné vnitřní dveře H 30 – dveřní křídla jednokřídlová, otočná, plná,
hladká, s polodrážkou, osazená v ocelové nebo dřevěné
obložkové zárubni

Výrobce: INTERLIGNUM a.s.
Koželužská 157, 583 01 Chotěboř

IČ: 60729716

Místo výroby: INTERLIGNUM a.s.
Koželužská 157, 583 01 Chotěboř a
Mikuláše Střely 191, 582 66 Krucemburk

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že uvedený výrobek splňuje požadavky uvedené ve stavebně technickém osvědčení č. **STO-2015-0008/Z**, které souvisejí se základními požadavky uvedenými v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.


Autorizovaná osoba zjistila, že systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3. NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol č. **AO212/PC5a/2015/0006/Z ze dne 30.01.2016**, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Ve Zlíně dne 30.01.2016



ve

Ing. Petr Kučera, CSc.
zástupce AO 212

Prevádzkový denník

Výrobok: Jednolokidlové a dvojlodidlové požiarne odolné dvere EI, 30-CO, EW 30-CO, EI, 45/ EW 30, kováčnicka D3, v oceľovej, prípadné obložkovej zárubni požiarne odolnej

Výrobca: Interignum a.s.
Koželužská 157
583 01 Chočebor
Česká republika

Záručný list:

Typ:	
Výrobné číslo:	
Dátum a miesto predaja:	
Pečiatka a podpis Predajcu:	<p>HORNÝ Baumarkt SK spol. s r.o. Galvaniho 9, 821 04 Bratislava IČO: 358 309 49 IČD pre DPH: SK020282504 P. 32</p>

Dodávateľ zabezpečuje na výrobok zákonný servis v dĺžke trvania 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, vzťahuje sa na závady, ktoré je možné zistiť až pri prevádzkovaní finálnym užívateľom.

Vady dodávky, ktoré sú zrejme už pri odbere od predávajúcej organizácie, T.j. prevedenie, povrchová úprava a kompletnosť dodávky, musia byť reklamované do 15 dní od prevzatia výrobku. Pri nedodržaní termínu právo zodpovednosti predajcu za tieto vady zaniká.

Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia spôsobené pri preprave, ďalšom skladovaní, neodbornej montáži výrobku, zásahu do konštrukcie a jeho nesprávnym prevádzkovaním.

Dátum činnosti	Meno a priezvisko a podpis oprávnenej osoby	Popis činnosti: -prevádzková údržba -kontrola -zistené nedostatky	Návrh na odstránenie zistených nedostatkov - termín - zodpovedný	Odstránenie - dátum - podpis opr. osoby

Osoby oprávnené vykonávať prevádzkovú údržbu a opravy požiarneho uzáv

Meno	Platné od

Polisy pre prevádzku, údržbu a kontrolu požiarneho uzáverov
Tieto polisy stanovujú základné povinnosti prevádzkovateľa požiarneho uzáveru a sú platné pre prevádzku, údržbu a kontrolu požiarneho uzáverov, ktorých výrobcom je Interignum a.s., Koželužská 157, 583 01 Chotěboř, Česká republika

Montáž a podmienky používania

- Montáž požiarneho uzáveru môže vykonať len výrobca alebo výrobcom autorizovaná montážna organizácia. Po montáži je požiarny uzáver odovzdaný prevádzkovateľovi.
- Podmienky odovzdania požiarneho uzáveru sú uvedené v odovzdávacom protokole.
- Po montáži je prevádzkovateľovi požiarneho uzáveru odovzdaná spravidlá, dokumentácia v rozsahu § 8 Vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z.z.:
- certifikát zhody
- záručný list
- pokyny na prevádzku, údržbu a kontrolu požiarneho uzáverov č. 01/2011
- prevádzkový denník požiarneho uzáveru

Požiarny uzáver je možné používať len vo vnútornom priestore slabeho objektu s týmito parametrami prostredia:

- teplota vzduchu 10 až 35 °C
- relatívna vlhkosť vzduchu 40 až 55 %

Požiarny uzáver nesmie byť vystavený vonkajším povetnostným vplyvom. Požiarny uzáver nesmie byť vystavený pôsobeniu agresívnych výparov, priamemu sláveniu lepu, priamemu slnečnému svitu a priamemu pôsobeniu krápalivý. Po montáži a odovzdaní požiarneho uzáveru do prevádzky nesmie byť demontovaný, nahradený, upravený, doplnený alebo vyradený z prevádzky žiadna súčasť požiarneho uzáveru. Verové krídlo požiarneho uzáveru nie je dovolené blokovať (zabezpečovať proti pohybu) v otvorenej polohe žiadanými mechanickými prostriedkami (klíny, záťažky 1 pod.) a tým eliminovať funkciu zatvárača.

Požiarny uzáver zabudovaný v stavbe jeho prevádzkovateľ označí viditeľným, čitateľným a ľahko odstrániteľným nápisom **POŽIARNE DVERE**, umiestneným priamo na krídle dverí alebo v jeho tesnej blízkosti (§ 7 Vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z.z.)

1. Údržba a oprava

Údržba požiarneho uzáveru zahŕňa najmä prevádzkovú údržbu, opravy, v prípade potreby výmenu častí požiarneho uzáveru počas jeho zabudovania v stavbe.

A. Prevádzková údržba

Prevádzkovú údržbu zabezpečuje prevádzkovateľ požiarneho uzáveru určenými osobami, resp. organizáciou podľa potreby a o jej vykonávaní nemusí viesť písomné záznamy. Prevádzková údržba požiarneho uzáveru spočíva vo vizuálnej prehliadke, čistení a mazaní všetkých pohyblivých sa častí požiarneho uzáveru. Vykonáva sa v intervaloch určených týmito podmienkami.

Vizuálnou prehliadkou sa zisťuje správnosť funkcie všetkých pohyblivých sa častí požiarneho uzáveru, funkcia tesnenia a napetovacej pásky. Prehliadka, ktorá sa vykonáva 1 x za 3 mesiace, tesnenia a napetovacej pásky na dverovom je možné ošetrovať a čistiť tkaninou namočenou v zriedenom roztoku bežných čistiaci prostriedkov v koncentrácii určenej na obale čistiaceho prostriedku. Pri čistení jednotlivých častí vrátane a dverového krídla nie je možné použiť predmety a čistiace prostriedky, ktoré by mohli mechanicky poškodiť povrchovú úpravu alebo by mohli obsahovať organické rozpúšťadlá alebo žieraviny. Mazanie sa vykonáva na všetkých funkčných tečích plochách pohyblivých sa častí požiarneho uzáveru (závesy, zámká, zatvárače) mazacími tukmi vhodnými pre uvedené súčasti v týchto intervaloch:

- strelka a západka zámkov - 1x za 3 mesiace
 - závesy (len závesy bez teflonovej vložky) - 1x za 3 mesiace
- Prehliadka, s prípadnou opravou alebo výmenou, všetkých pohyblivých sa častí požiarneho uzáveru (závesy, zámká, zatvárače) v týchto intervaloch:
- kontrola upevnenia všetkých prvkov kovania - 1x za 3 mesiace
 - kontrola správnej funkcie zatvárača a jeho nastavenie (čas zatvárania n a zatváracia sila) - 1x za 3 mesiace

B. Oprava

Prevádzkovateľ požiarneho uzáveru môže vykonávať len opravy, ktoré nesúvisia s funkčnými súčasťami požiarneho uzáveru napr. oprava povrchovej úpravy.


Prevádzkovateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom zasahovať do konštrukcie dverí a vrátane, uskutočňovať opravy tesnenia a napetovacej pásky, opravy závesov, zámkov alebo zatvárača.

3. Kontrola

Prevádzkovateľ požiarneho uzáveru zabezpečí vykonanie pravidelných kontrol požiarneho uzáveru, v rozsahu Prílohy č. 5 Vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z.z., najmenej jedenkrát za 12 mesiacov.

Kontrolu požiarneho uzáveru môže vykonávať len osoba zodpovedná za plnenie úloh požiarnej ochrany prevádzkovateľa, s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany. Záznam o vykonanej kontrole, príp. nedostatkoch a ich odstránení sa vedie v prevádzkovom denníku osobou určenou na vykonávanie kontrol.

Kontrola požiarneho uzáveru spočíva v prehliadke požiarneho uzáveru a všetkých jeho súčastí a pozostáva z vizuálnej prehliadky a skúšky funkčnosti požiarneho uzáveru v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 5 Vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z.z.

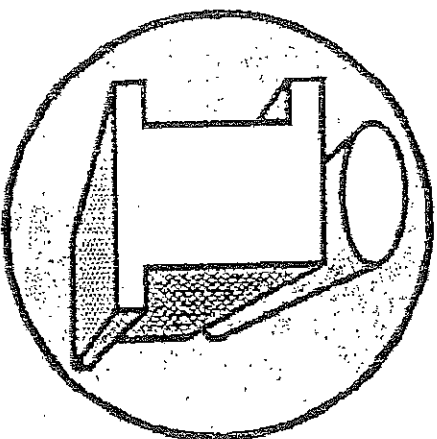

Interlignum

Výrobca:

Interlignum a.s., Koželužská 157, 583 01 Chotěboř, Česká republika
Zapsaná v OR, vedená u KS v Hradci Králové, B1802
60729716 DIČ: CZ 60729716

- Dvere s požiarňou odolnosťou EI 30D3/EW30D3

Prevádzkové pokyny.

Skladovanie:

Pokiaľ samotnému zabudovaniu dverí predchádza skladovanie, dodržujte prosím nasledujúce odporúčenia:

Dvere skladujte vodorovnej alebo zvislej polohe, vždy podložené tak, aby sa zabránilo ich prehmútiu

Dvere umiestnite tak, aby nedochádzalo ku kontaktu povrchu s priamym slnečným žiarením, a aby boli chránené pred poveternostnými vplyvmi (dážď, para, námraza, sneh...)

Dvere umiestnite tak, aby neboli vystavené priamemu vplyvu organických rozpúšťadiel, či inak žieravých a lepiacich chemických látok

Chráňte povrch dverí pred fyzickým poškodením

Montáž a používanie:

Dvere sú určené pre montáž do typových kovových zárubní a obložkových zárubní. Ich inštaláciu a bezproblémový chod Vám najlepšie zabezpečí odborná montážna organizácia. Doporučené interiérové prostredie vhodné k inštalácii dverí je: Minimálna teplota prostredia 10 °C

Teplotný rozdiel interiérov oddelených dverami max. 10°C

Doporučená vlhkosť muriva, omietok a podláh max. 12% - 18% so zabezpečeným vetraním interiéru

Relatívna vlhkosť vzduchu v interiéru do 60%

Údržba a opravy:

Údržba dverí zahŕňa najmä bežnú údržbu, prevádzkovú údržbu, opravy, v prípade potreby výmenu častí požiarneho uzáveru a ďalšie činnosti súvisiace so zabezpečením trvalej funkčnosti požiarneho uzáveru počas jeho zabudovania v stavbe.

A Bežná údržba – spočíva v prehlíďke dverí a pozostáva z vizuálnej kontroly neporušenosti, kompletnosti, funkčnosti, označenia a lesnosti požiarneho uzáveru. Vykonáva v lehočiach všeobecne záväzným právnym predpisom pre vykonávanie preventívnych požiarnych prehlíďok a vykonávajú ich osoby zodpovedné za plnenie úloh požiarnej ochrany s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti levičnika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany.

B Ošetrovanie – povrch je možné čistiť vlhkou tkaninou, možno tiež použiť vodu s prísadou sapónu, ktorý neobsahuje organické rozpúšťadlá alebo žieraviny.

C Prevádzková údržba – zabezpečuje prevádzkovateľ požiarnych uzáverov určenými osobami, resp. organizáciou podľa potreby a o jej vykonávaní vedie záznamy v prevádzkovom denníku.

D Opravy – prevádzkovateľ požiarnych uzáverov môže vykonávať len opravy, ktoré spočívajú v oprave poškodeného náletu dverí. Prevádzkovateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom zasahovať do viditeľnej konštrukcie dverí, uskutočňovať úpravy polodržky, výmenu poškodených závesov, resp. kovania. Prevádzkovateľ určí osoby na vykonávanie prevádzkovej údržby a opätv požiarnych uzáverov. Menový zoznam týchto osôb uvedie v prevádzkovom denníku.

Kontroly:

Prevádzkovateľ požiarnych uzáverov zabezpečí vykonanie pravidelných kontrol požiarnych uzáverov najmenej raz za 12 mesiacov (§ 14 zákona č.285/2001 Z.z.) osobami podľa bodu 3D, v rozsahu určenom týmto prevádzkovým pokynom.

Záznam o vykonanej kontrole, príp. nedostatkoch a ich odstránení sa vedie v prevádzkovom denníku osobou určenou na vykonávanie kontrol.